

SOPORTE METÁLICO

Para tazas institucionales colgadas a muro

- Disponible para conexiones de entrada superior y con entrada posterior.
- Capacidad de soporte de hasta 453.5 kg (1000 lb) aprox.
(Instalado según especificaciones y elementos especificados por CORONA).
- Cumple con requerimientos ADA para personas con movilidad reducida.
- Incluye niples de PVC de 3 1/4 - 4 1/2 pulg.




REFERENCIA:
798080001

PLANOS TÉCNICOS*

*Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm

INFORMACIÓN TÉCNICA


Uso	Institucional
Material	Acero al carbono
Acabado	Galvanizado
Dimensiones generales (Largo x Ancho x Alto)	267x 200 x 410 mm aprox. 9-1/16 x 7-7/8 x 16-1/8 plg aprox.
Peso Neto	8.8 kg / 19.4 lb aprox.

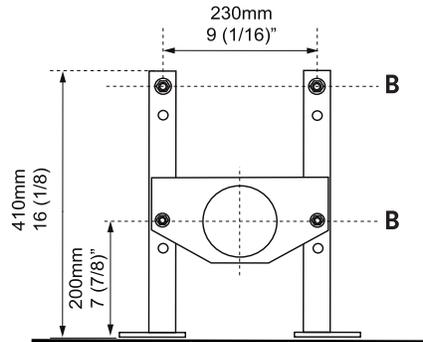

- A. Instalación Estándar
- B. Instalación ADA
(M. reducida)

PRODUCTO EMPACADO

Dimensiones de empaqueo (Largo x Ancho x Alto)	430 x 170 x 155 mm aprox. 16-7/8 x 6-3/4 x 6-1/8 plg aprox.
Peso bruto	9.3 kg / 20.5 lb aprox.
Volumen	0,01 m ³ / 0,35 ft ³

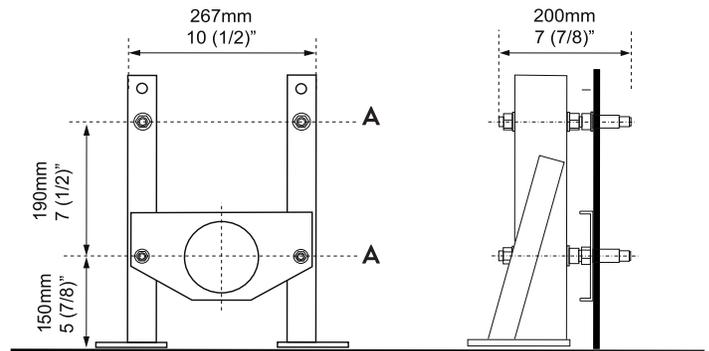

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

COLOMBIA: Bogotá (601) 404 88 84 / Resto del país 01 8000 5120 30

CENTRO AMÉRICA: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 2249-5521
El Salvador (503) 2274-4620 / Honduras San Pedro Sula (504) 9470-9391
Honduras Tegucigalpa (504) 9441-1968 / Costa Rica (506) 4001-4966 / Panamá (507) 8000-202
contacto_ca@corona.co.com

MÉXICO: Directo 81 8125 2000 / LADA sin costo 800 705 1020

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co




SOPORTE METÁLICO

Para tazas institucionales colgadas a muro

EXISTEN DOS TIPOS DE INSTALACIÓN:


1. TIPO SENCILLO

- Para salida de 3", el codo debe ser re-ventilado, el espesor de pared debe ser de mínimo 20cm. (incluyendo la pared terminada).
- Para salida de 4", el codo debe ser re-ventilado, el espesor de pared debe ser de mínimo 23cm. (incluyendo la pared terminada).

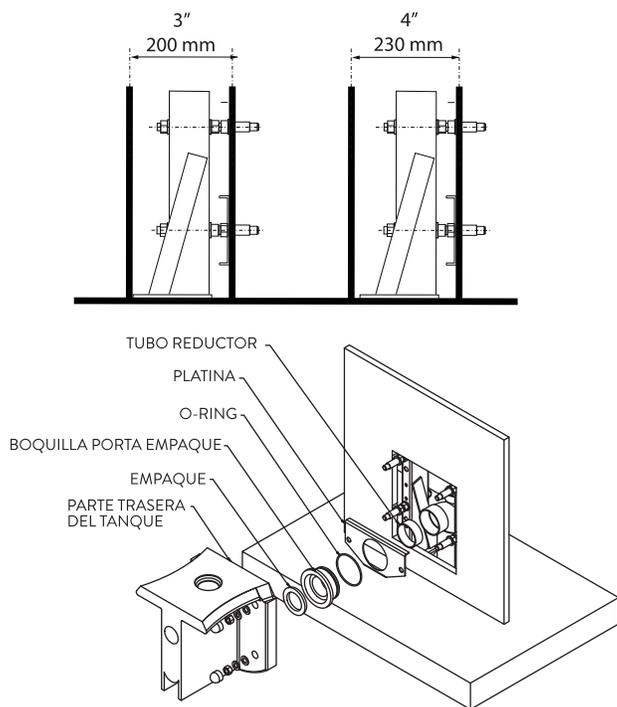

2. TIPO DOBLE Ó ESPEJO

- La salida debe ser de 4", se debe utilizar tubería tipo T y adecuar re-ventilación (reducción de 2"). Espesor de pared debe ser de mínimo 31cm. (incluyendo la pared terminada de ambas caras).

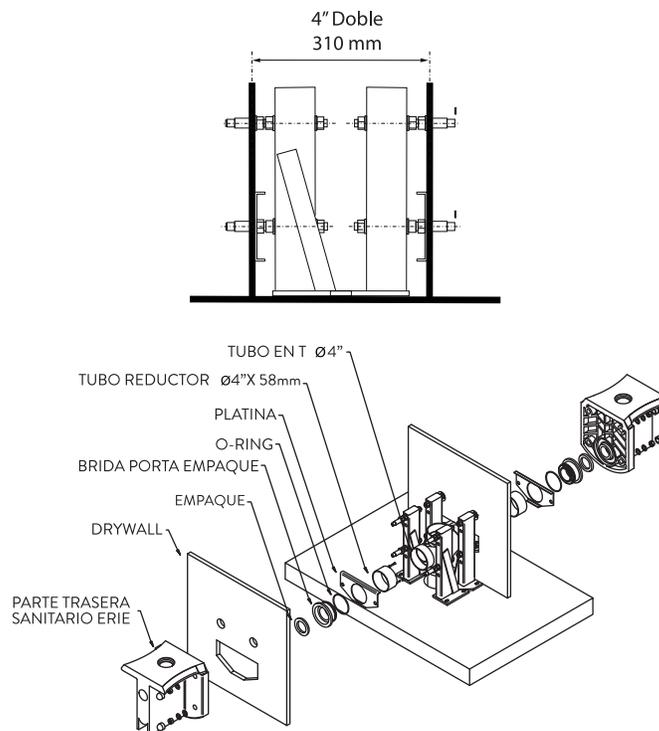

MODO DE FIJACION AL PISO

- Los PERNOS de fijación al piso no se encuentran incluidos dentro del kit, ya que se deben determinar de acuerdo al tipo de piso de la construcción.
- El soporte debe ser instalado sobre piso terminado.

TIPOS DE PISO LOSA Ó PLACA:

- **Placa fundida (concreto):** Se recomienda chazos de expansión de 3" de longitud x 3/8" de diametro.
- **Placa aligerada, Bloquelón ó Placa Falsa:** Se recomienda, espárragos pasantes de diametro 3/8", la longitud del mismo depende del espesor de la placa. El espárrago debe ser pasante y asegurarse en la parte inferior con arandela y tuerca
- **Placa falsa con viga metálica:** Se recomienda, espárragos pasantes de diametro 3/8", la longitud del mismo depende del espesor de la placa. El espárrago debe ser pasante y asegurarse en la parte inferior con arandela y tuerca.

